


Plan de raccordement SI 120 F

Carte mère

Fusibles			
N°	Bornes	Fonction	Type
F1	+ Batt.	Batterie	T2AL
F2	+ 1	+12V	F2AL
F3	B4+	E-BUS	F2AL

N° du relais	Puissance	Contact
Relais	24V/2A	1xInvers.

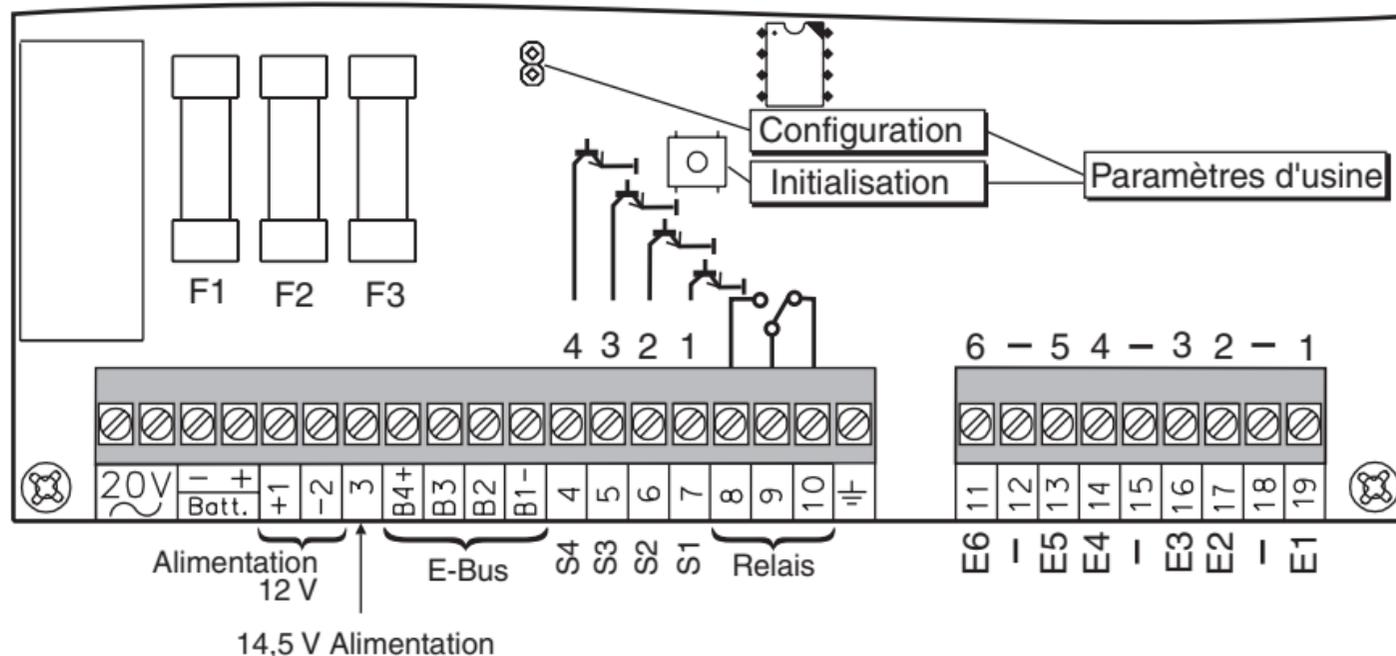

Type d'entrée

1. Normalement ouvert
 2. Normalement fermé
 3. Alarme surveillée
 4. Alarme et A.P surveillées
 5. Entrée incendie
- 4.7 kOhm